MICHAUD

Énergie Basse Tension

Réseau souterrain

Raccordements aéro-souterrains de réseau BT (NJAS)

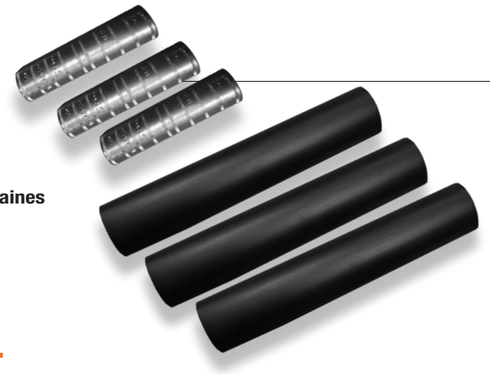

Manchons et gaines de phase

+

Manchon et gaine de neutre

+

Extrémité 4 sorties

Utilisation

Les jonctions aéro-souterraines servent à réaliser le raccordement d'un réseau souterrain vers un réseau aérien basse tension.
Elles se placent en aérien le long d'un poteau, sous une protection mécanique de type goulotte.

Description

Les trousses sont composées de :
- 3 manchons de phase en aluminium et 1 manchon de neutre de type MJT,
- 4 gaines thermorétractables pour l'isolation des manchons,
- 1 extrémité thermorétractable 4 sorties pour la tête du câble du conducteur souterrain.

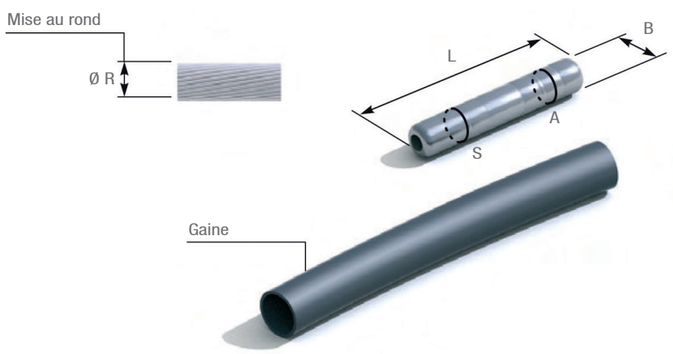

Câble S (mm²)	Câble A (mm²)	Manchons + Gaine		Ø R (mm)	B (mm)	L (mm)	H
50	54,6	MJT 50 - 54	FRM 25 - 200	8,5	20	110	E 173
50	70N	MJT 50 - 70N		10,5			
70	54,6	MJT 70 - 54					
70	70N	MJT 70 - 70N					
95	54,6	MJT 95 - 54		12			
95	70	MJT 95 - 70					
95	150	MJT 95 - 150					
150	70	MJT 150 - 70	FRM 30 - 200	15	25	120	E 215
150	95N	MJT 150 - 95N					
150	150	MJT 150 - 150					
240	70	MJT 240 - 70	FRM 35 - 200	18,5	32	142	E 280
240	150	MJT 240 - 150					

Code	Désignation	Câble (mm²) Souterrains	Câble (mm²) Aériens	Poids (kg)	Unité de vente
U580	NJAS 95 - 50/70-54	3x95+50	3x70+54,6	0,520	1
U581	NJAS 95 - 50/70-70N	3x95+50	3x70+70N	0,510	1
U582	NJAS 95 - 50/150-70N	3x95+50	3x150+70N	0,680	1
U583	NJAS 95 - 70/70-54	3x95+70	3x70+54,6	0,640	1
U589	NJAS 150-70N / 70-54,6	3x150+70	3x70+54,6	0,660	1
U584	NJAS 150 - 70/70-70N	3x150+70	3x70+70N	0,670	1
U585	NJAS 150 - 70/150-70N	3x150+70	3x150+70N	0,720	1
U586	NJAS 240 - 95/70-54	3x240+95	3x70+54,6	0,810	1
U587	NJAS 240 - 95/70-70N	3x240+95	3x70+70N	0,840	1
U588	NJAS 240 - 95/150-70N	3x240+95	3x150+70N	0,920	1